


Tehnisko datu lapa

Sietveida rene GR-Magic® 55 FT

Preces numurs: 6001424

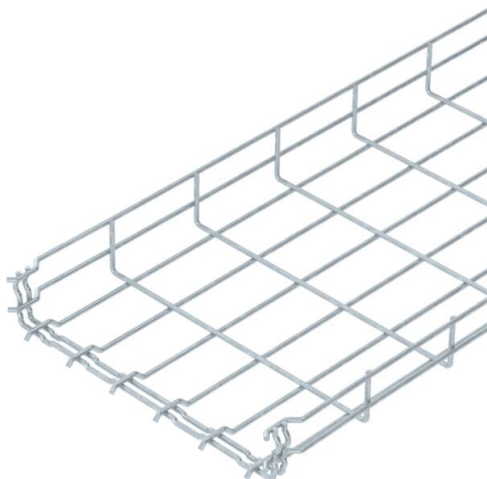

Sietveida rene ar atbilstoši veidotu savienotāju un malas augstumu 55 mm. Sietveida renēm papildu savienojuma elementi nav nepieciešami, tās vienkārši iesprauž vienu otrā. Caurumu izmērs ir 50 x 100 mm (izņemot GRM 55/50 = 20 x 100 mm). Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 15 dB, ar vāku 25 dB. Precīzus datus par UL klasifikāciju var apskatīt attiecīgajā sertifikātā.



St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6001424
Tips	GRM 55 300 FT
Apzīmējums 1	Sietveida kabeļu rene GRM
Ražotājs	OBO
Izmērs	55x300x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	200,667 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	4,0718 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Sietveida rene GR-Magic® 55 FT

Preces numurs: 6001424



Izmēri



Garums	3 000 mm
Platums	300 mm
Platums	11,81 in
Augstums	55 mm
Augstums	2,17 in
Izmērs B	300 mm
Izmērs H	58 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	jā
Integrēta starpsiena	bez
Derīgais šķēsgriezums	129 cm ²
Derīgais šķēsgriezums	12900 mm ²
Profila forma	U forma
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Savienotāji bez skrūvēm	jā
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	Automātiskas fiksācijas stiprinājums

Tehnisko datu lapa

Sietveida rene GR-Magic® 55 FT

Preces numurs: 6001424



Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.

1 m

Ievietojamas balsta starplikas maks.

2,5 m

Balstu atstatums 1,0 m

0,7 kN/m

Balstu atstatums 1,5 m


0,5 kN/m

Balstu atstatums 2,0 m

0,25 kN/m

Balstu atstatums 2,5 m

0,2 kN/m

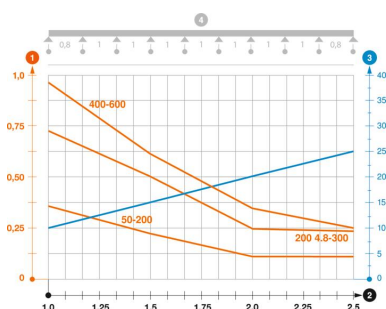

GRM 55 tipa GR-Magic sietveida renes slodzes diagramma

- 1 Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerekinot slodzi instalācijas laikā
 - 2 Attālums starp balstiem, m
 - 3 Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
 - 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma