


Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene RKS 60 FS caurumota, bez pamatnes rievas

Preces numurs: 6055893

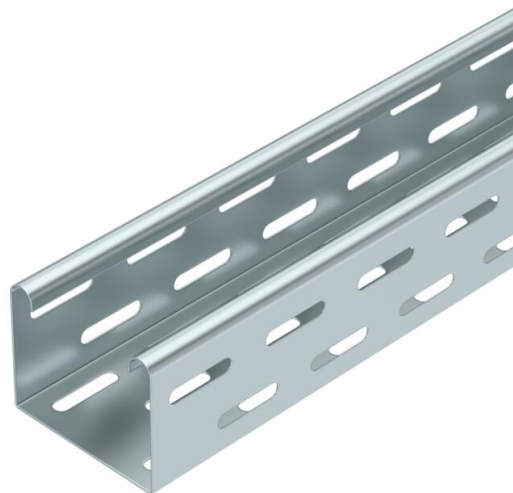

RKS 60 = racionāla kabeļu reņu sistēma ar malu augstumu 60 mm (pamatne nav rievota).

Kabeļu reni uz balsteņa nostiprina ar FRS B M6x12 tipa skrūvēm.

Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6055893
Tips	RKS 607 FS
Apzīmējums 1	Kabeļu rene RKS
Apzīmējums 2	perforēta, plakana grīda
Ražotājs	OBO
Izmērs	60x75x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	112,067 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,8222 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene RKS 60 FS caurumota, bez pamatnes rievas

Preces numurs: 6055893



Izmēri



Izmēri	60 x 75
Garums	3 000 mm
Garums	10 ft
Platums	75 mm
Platums	3 in
Augstums	60 mm
Augstums	2 in
Loksnes biezums	0,03 in
Loksnes biezums	0,75 mm
Izmērs B	75 mm
Izmērs L	3 000 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griestī Siena
Iztur cilvēka svaru	nē
Perforēta pamatne	1
Funkciju nodrošināšana	nē
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Derīgais šķērsriezums	42 cm ²
Derīgais šķērsriezums	4200 mm ²
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts

Tehnisko datu lapa


Kabeļu rene RKS 60 FS caurumota, bez pamatnes rievas

Preces numurs: 6055893



Noslodze

ievietojamas balsta starplikas min.	1 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	3 m
Balstu atstatums 1,0 m	1,3 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	0,65 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	0,4 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,25 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	0,15 kN/m

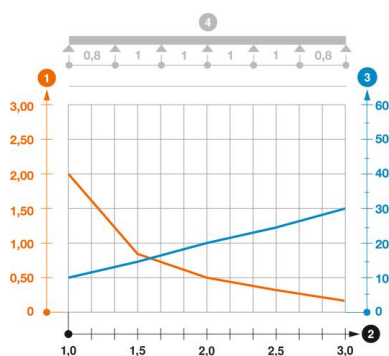

Slodzes diagramma, kabeļu rene, tips RKS 60

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerekinot slodzi instalācijas laikā
 2. Attālums starp balstiem, m
 3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
 4. Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma