


Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene MKSU 60 FT

Preces numurs: 6064302

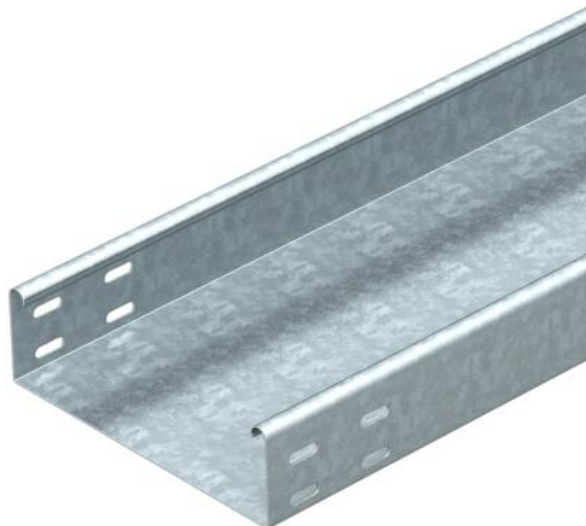

MKSU 60 = neperforēta vidēji smagas konstrukcijas kabeļu reņu sistēma ar malas augstumu 60 mm.
Kabeļu rene abās pusēs ir aprīkota ar savienotājiem paredzētiem caurumiem.
Garenie savienotāji ir pasūtāmi atsevišķi.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.



St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6064302
Tips	MKSU 610 FT
Apzīmējums 1	Kabeļu rene MKSU
Apzīmējums 2	neperforeta ar savien.caurum.
Ražotājs	OBO
Izmērs	60x100x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	212,6 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	4,5363 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene MKSU 60 FT

Preces numurs: 6064302



Izmēri

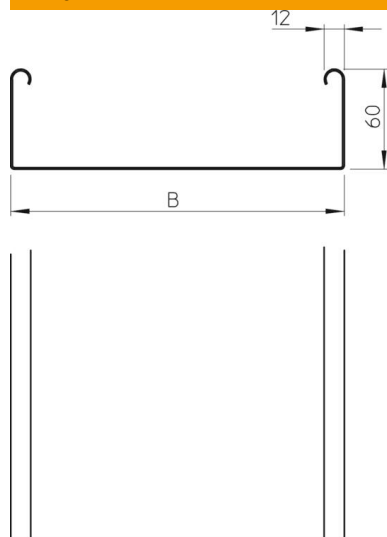

Garums	3 000 mm
Garums	10 ft
Platums	100 mm
Platums	4 in
Augstums	60 mm
Augstums	2 in
Loksnes biezums	0,04 in
Loksnes biezums	1 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Iztur cilvēka svaru	nē
Funkciju nodrošināšana	nē
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	nē
NATO perforācijas šablons	nē
Derīgais šķēsgriezums	58 cm ²
Derīgais šķēsgriezums	5800 mm ²
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	nē
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min. 1,5 m


Ievietojamas balsta starplikas maks. 2,5 m

Balstu atstatums 1,5 m 1,5 kN/m

Balstu atstatums 1,75 m 1,25 kN/m

Balstu atstatums 2,0 m 1 kN/m

Balstu atstatums 2,5 m 0,5 kN/m

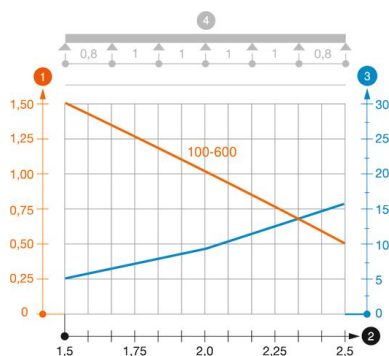

Slodzes diagramma, kabeļu rene, tips MKSU 60 FS FT

- 1 Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerekinot slodzi instalācijas laikā
 - 2 Attālums starp balstiem, m
 - 3 Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
 - 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma