


Tehnisko datu lapa

Gara laiduma kabeļu trepes WKLG 160 FT

Preces numurs: 6227120

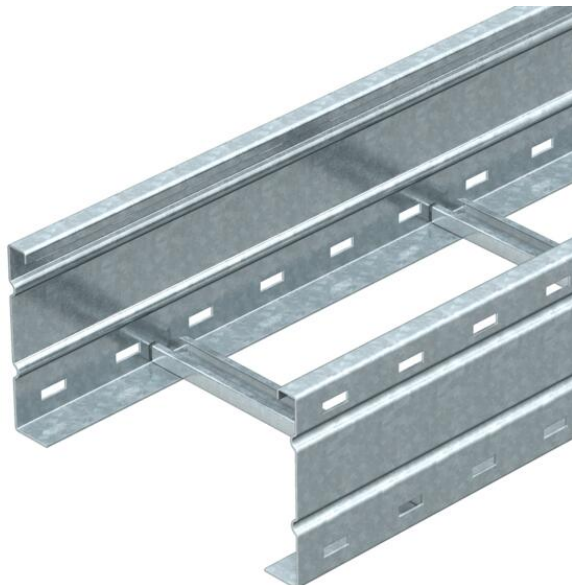

Gara laiduma kabeļu trepes ar perforētu profila malu un malas augstumu 160 mm. Kabeļu un vadu nostiprināšana ar piekarapaskavas tipu 2056. WRV 160 tipa garenie savienotāji jāpasūta atsevišķi. Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 10 dB, ar vāku 15 dB.



- St** Tērauds
- FT** karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6227120
Tips	WKLG 1620 FT
Apzīmējums 1	Kabeļu trepe lielam attalumam
Apzīmējums 2	perforēta mala
Ražotājs	OBO
Izmērs	160x200x6000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	6
Daudzuma mērvienība	Metrus
Svars	770,667 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļā līdz vārtiem	16,6798 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Gara laiduma kabeļu trepes WKLG 160 FT

Preces numurs: 6227120



Izmēri

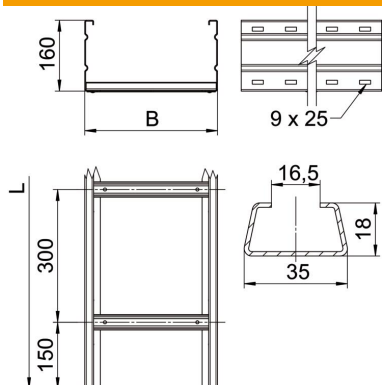

Izmēri	160 x 200
Garums	6 000 mm
Platums	200 mm
Augstums	160 mm
Izmērs B	200 mm
Izmērs L	6 000 mm
Spraišļa atveres izmērs	16,50

Tehniskie dati

Spraišļu izpildījums	Necaurumots profils
Spraišļa stiprinājums	kniedēts no abām pusēm
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Derīgais šķēsgriezums	282 cm ²
Derīgais šķēsgriezums	28200 mm ²
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Gara laiduma izpildījums	jā
Metāla biezums	2 mm

Tehnisko datu lapa


Gara laiduma kabeļu trepes WKLG 160 FT

Preces numurs: 6227120



Noslodze

ievietojamas balsta starplikas min.	3 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	8 m
Balstu atstatums 3,0 m	2,9 kN/m
Balstu atstatums 3,5 m	2,59 kN/m
Balstu atstatums 4,0 m	2,3 kN/m
Balstu atstatums 4,5 m	2,04 kN/m
Balstu atstatums 5,0 m	1,8 kN/m
Balstu atstatums 6,0 m	1,4 kN/m
Balstu atstatums 7,0 m	1 kN/m
Balstu atstatums 8,0 m	0,7 kN/m

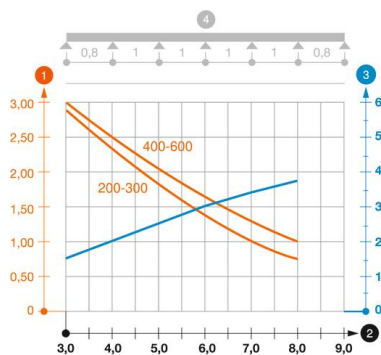

WKL 160 tipa gara laiduma kabeļu trepju slodzes diagramma

- 1 Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerekinot slodzi instalācijas laikā
- 2 Attālums starp balstiem, m
- 3 Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
- 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma