Tehnisko datu lapa

Gara laiduma kabeļu trepes WKLG 110 FT

Preces numurs: 6311059

Gara laiduma kabeļu trepes ar caurumotu profila malu un malas augstumu 110 mm. Kabeļu un vadu nostiprināšana ar piekarapskavas tipu 2056.

WRVL 110 tipa garenie savienotāji jāpasūta atsevišķi.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 10 dB, ar vāku 15 dB.

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6311059
Tips	WKLG 1120 FT
Apzīmējums 1	Kabeļu trepe lielam attalumam
Apzīmējums 2	perforēta mala
Ražotājs	OBO
Izmērs	110x200x6000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	6
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	590,383 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	12,6394 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Gara laiduma kabeļu trepes WKLG 110 FT

Preces numurs: 6311059

Izmēri



Izmēri	110 x 200
Garums	6 000 mm
Platums	200 mm
Augstums	110 mm
Izmērs B	200 mm
Izmērs L	6 000 mm
Spraišļa atveres izmērs	17,00

Tehniskie dati

Spraišļu izpildījums	Caurumots profils
Sānu malas konstrukcija	Profils (atvērts)
Spraišļa stiprinājums	kniedēts no abām pusēm
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Derīgais šķērsgriezums	186 cm²
Derīgais šķērsgriezums	18600 mm²
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Gara laiduma izpildījums	jā
Metāla biezums	2 mm

Tehnisko datu lapa

Gara laiduma kabeļu trepes WKLG 110 FT

Preces numurs: 6311059

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	3 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	7 m
Balstu atstatums 3,0 m	2,5 kN/m
Balstu atstatums 3,5 m	1,98 kN/m
Balstu atstatums 4,0 m	1,6 kN/m
Balstu atstatums 4,5 m	1,31 kN/m
Balstu atstatums 5,0 m	1,1 kN/m
Balstu atstatums 6,0 m	0,8 kN/m
Balstu atstatums 7,0 m	0,4 kN/m

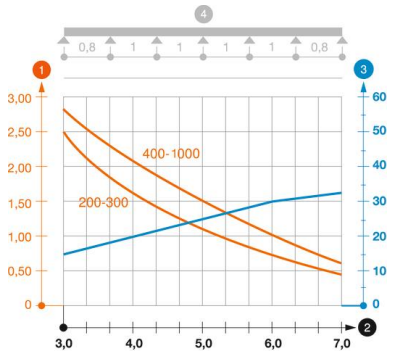

Slodzes diagramma, gara laiduma kabeļu trepes, tips WKLG 110.

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma