



Iekārtais statnis (I profils) ar piemetinātu augšējo plāksni. Nostiprināšanai pie horizontāliem betona griestiem un tērauda sijām.
Iekārtajā statnī IS 8 K vienā vai abās pusēs var nostiprināt AS 15, AS 30 un AS 55 tipa balsteņus. Balsteņu augstums ir vienmērīgi regulējams.



St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6361021
Tips	IS 8 K 20 FT
Apzīmējums 1	Iekaramais statnis
Apzīmējums 2	ar piemetinātu plāksni
Ražotājs	OBO
Izmērs	80x42x200
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	205,9 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	4,4898 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

IS 8 iekārtais statnis

Preces numurs: 6361021



Izmēri

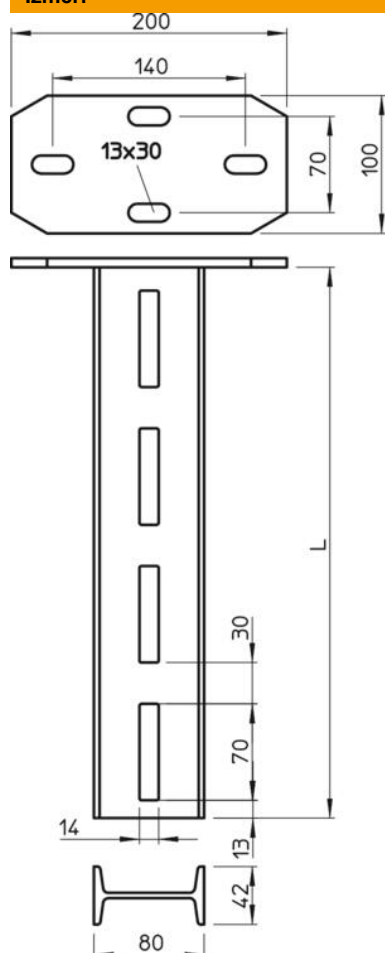


Garums	200 mm
Platums	80 mm
Augstums	42 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	I veida profils
Balsteņa garums 200	9,6 kN
Balsteņa garums 400	7 kN
Balsteņa garums 600	5 kN
Funkciju nodrošināšana	nē
Cauruma platums	14 mm
Materiāla biezums	4 mm
maksimālā vilces slodze	50 kN
Ar zobiem	nē
griezuma diametrs	70 mm

Noslodze

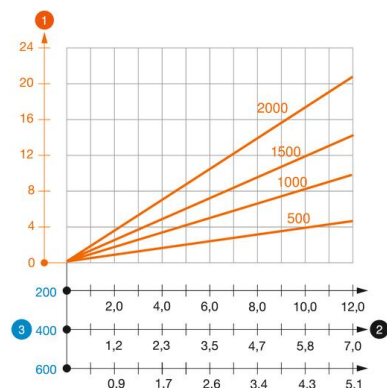

IS 8 K tipa I-veida statņa slodzes diagramma

- 1 Iekārtā statņa gala izliece pieļaujamās balsteņa slodzes gadījumā
 - 2 Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara
 - 3 Balsteņa garums mm
- Slodzes līkne ar mm izteiktu statņa garumu

IS 8 K iekārtā statņa dībeļu slodzes parametri

vienpusēja noslogošana

	Maksimālā slodze [kN]
	Balsteņa platums [mm]
Dībeļa tips	<TEXT><P>110</P></TEXT>, <TEXT><P>210</P></TEXT>, <TEXT><P>310</P></TEXT>, <TEXT><P>410</P></TEXT>, <TEXT><P>510</P></TEXT>, <TEXT><P>610</P></TEXT>
BZ3 10x90/0-30	<TEXT><P>4,84</P></TEXT>, <TEXT><P>3,64</P></TEXT>, <TEXT><P>2,92</P></TEXT>, <TEXT><P>2,44</P></TEXT>, <TEXT><P>2,10</P></TEXT>, <TEXT><P>1,83</P></TEXT>
BZ3 12x110/0-35	<TEXT><P>6,60</P></TEXT>, <TEXT><P>5,02</P></TEXT>, <TEXT><P>4,04</P></TEXT>, <TEXT><P>3,37</P></TEXT>, <TEXT><P>2,89</P></TEXT>, <TEXT><P>2,53</P></TEXT>

Maks. slodze F kopā = kabeļu svars + kabeļu rēne + balstenis + iekārtais statnis. Tabulā dotajās abpusējās slodzes vērtībās ir ņemts vērā pastāvošais asu attālums $a_i = 14$ cm. Nestspējas parametri attiecīgi palielinās, izmantojot bezplaisu betonā. Norādītās vērtības ir attiecinātas uz betonu ar izturības klasi C20/25. Jāievēro DIBt atļaujas (dībeļi) montāžas nosacījumi!